


**MONTAJE TIPICO MEDIDORES Y AUTOMATICOS**


**NOTA:**

LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIDORES AL INTERIOR DE LOS GABINETES DEBERÁ CONTEMPLAR UN 15 % DE ESPACIO DISPONIBLE PARA FUTUROS EMPALMES.

<p><b>GABINETE PARA EMPALMES CONCENTRADOS 2 PUERTAS DISPOSICION GENERAL</b></p>						
ACTUALIZACION DS08/2019	CVS	02-22	REVISO		DIBUJO	O.C.C.
REVISION GENERAL	MRM	10-03	APROBO		PROYECTO	R.G.C.
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	07-2000	ESCALA	NO
<p><b>CGE S.A.</b></p>						<p>PLANO N° <b>ECA-02-N</b> LAMINA 1 DE 4</p>

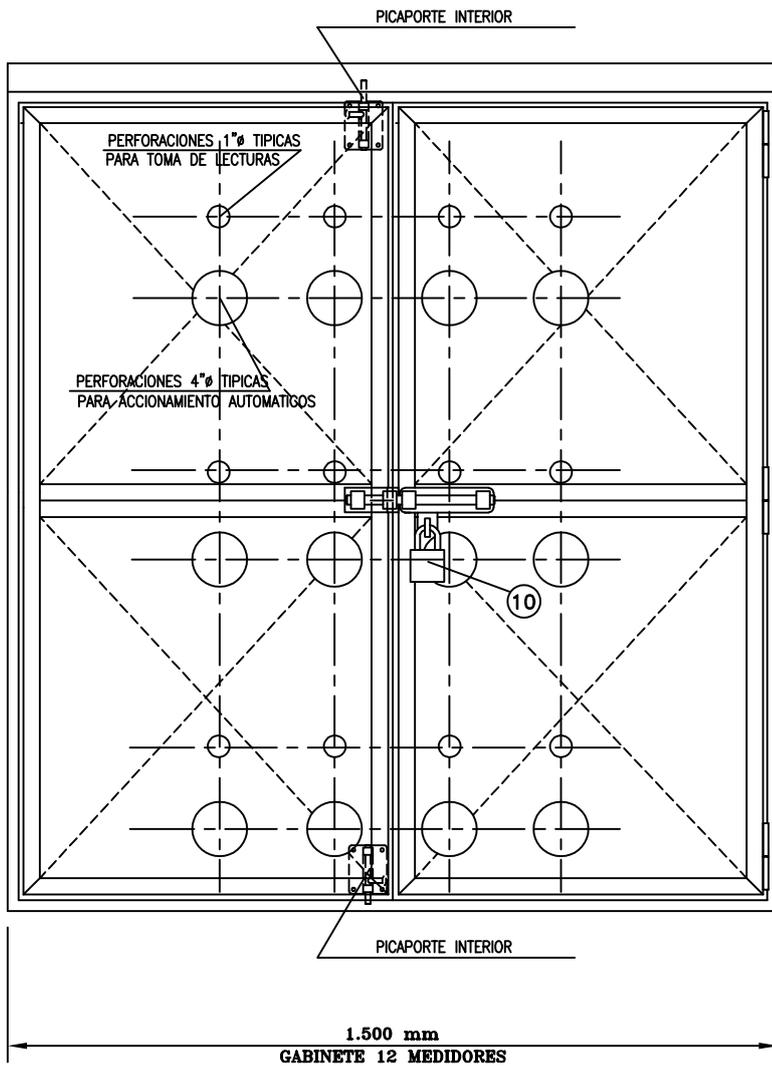

ELEVACION

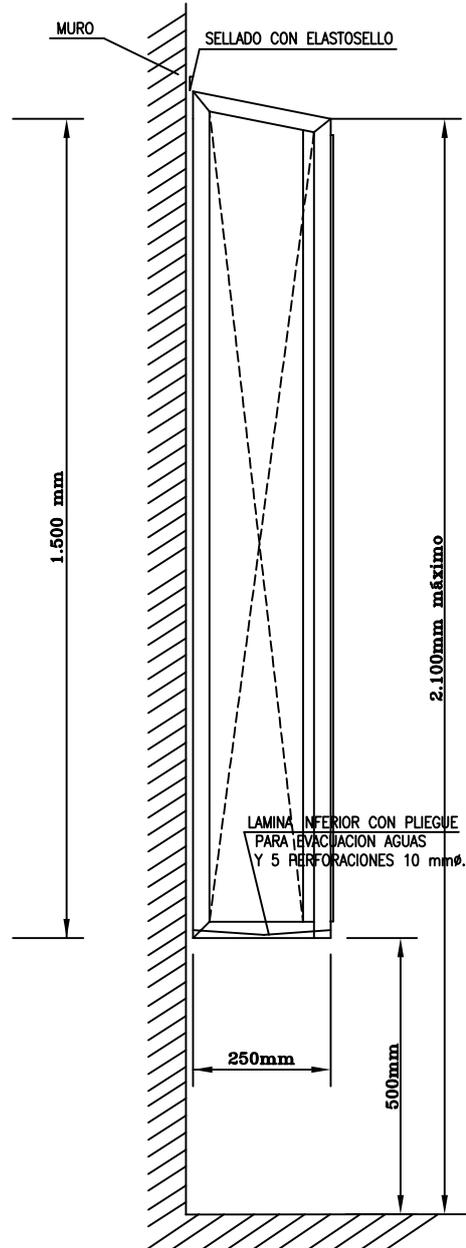

PERFIL

GABINETE PARA EMPALMES CONCENTRADOS 2 PUERTAS  
DISPOSICION GENERAL

ACTUALIZACION DS08/2019	CVS	02-22	REVISO		DIBUJO	O.C.C.	PLANO N° ECA-02-N
REVISION GENERAL	MRM	10-03	APROBO		PROYECTO	R.G.C.	
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	07-2000	ESCALA	NO	
CGE S.A.							LAMINA 2 DE 4

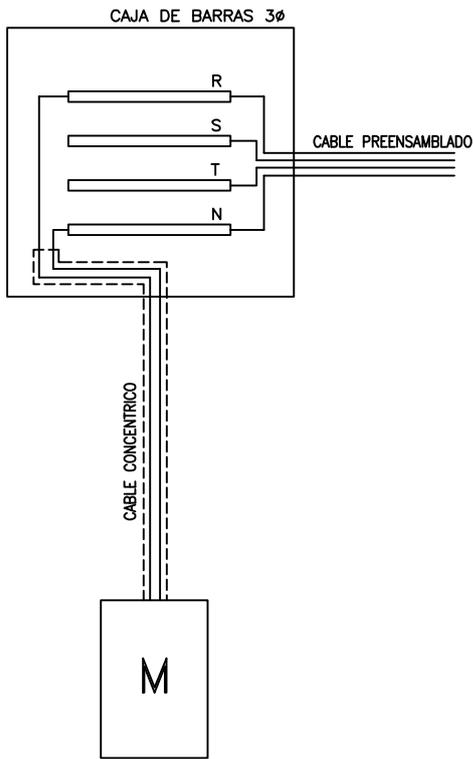


DIAGRAMA CONEXION MEDIDOR


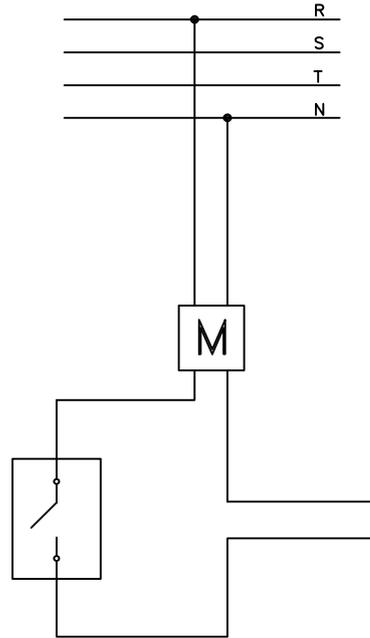


DIAGRAMA CONEXION MEDIDOR

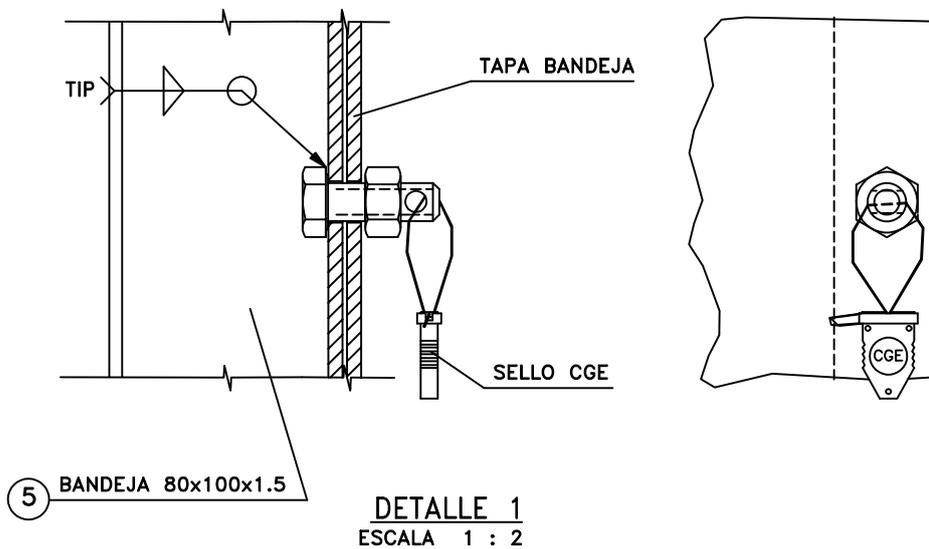

GABINETE PARA EMPALMES CONCENTRADOS 2 PUERTAS  
DISPOSICION GENERAL

ACTUALIZACION DS08/2019	CVS	02-22	REVISO		DIBUJO	O.C.C.	PLANO N° <b>ECA-02-N</b> LAMINA 3 DE 4
REVISION GENERAL	MRM	10-05	APROBO		PROYECTO	R.G.C.	
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	07-2000	ESCALA	NO	
<b>CGE S.A.</b>							

OBSERVACIONES

- 1.- GABINETE PARA MEDIDORES EN ESTRUCTURA Fe L 30x30x3 mm Y PLANCHA DE ACERO DE 2 mm DE ESPESOR EN PUERTAS, Y 1,5 mm EN GABINETE.
- 2.- PINTURA ANTIOXIDO Y ESMALTE GRIS CORPORATIVO CGE.

NOTAS

- 1.- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILIMETROS EXCEPTO DONDE SE INDICA.
- 2.- GABINETE EN DISPOSICION GENERAL (SIN DETALLES CONSTRUCTIVOS)
- 3.- LA CONEXION DESDE LA CAJA DE BARRAS AL MEDIDOR MONOFASICO ES INDIVIDUAL PARA CADA SERVICIO, Y SE UTILIZARA CABLE CONCENTRICO.
- 4.- Plano se actualiza de acuerdo a pliegos técnicos del DS08/2019. Para los temas no abordados en los pliegos técnicos se debe cumplir con lo dispuesto en este plano.
- 5.- Materiales indicados y sus códigos son para uso interno de CGE.
- 6.- CUANDO SE TRATE DE EMPALMES CONCENTRADOS PARA VIVIENDAS SOCIALES, LOS ALIMENTADORES DEBERÁN CONECTARSE EN FORMA DIRECTA ENTRE EL PRIMER TABLERO DE LA VIVIENDA Y LA UNIDAD DE MEDIDA PRIVILEGIANDO QUE LOS ALIMENTADORES INGRESEN DIRECTAMENTE POR LA PARTE POSTERIOR DE LA CAJA DE EMPALME EVITANDO CAJAS DE DISTRIBUCIÓN O EMPALME EN ZONAS COMUNES (RIC N°1, 7.14 Y 7.19).
- 7.- LA DISTRIBUCIÓN DE MEDIDORES AL INTERIOR DE LOS GABINETES DEBERÁ CONTEMPLAR UN 15% DE ESPACIO DISPONIBLE PARA FUTUROS CRECIMIENTOS.

**L I S T A   D E   M A T E R I A L E S**

ITEM	CANT	DESCRIPCION	ITEM
1	1	CAJA 400x400x200 mm CONJUNTO DE BARRAS FASE Y NEUTRO	1
2	1	CAÑERIA GALV. 2" Ø CON TUERCAS	2
3	3	RIEL ANDINO CON ABRAZADERAS 2"	3
4	1	GABINETE PARA 12 MEDIDORES Y AUTOMATICOS	4
5	2	BANDEJA METALICA 80x100x1.5 CON TAPA	5
6	12	CAJAS SAIME PARA MEDIDORES	6
7	11	NIPLES GALV.	7
8	1	TIERRA DE PROTECCION	8
9	12	AUTOMATICOS (15 A)	9
10	1	CANDADO TIPO "G"	10
11	1	CANCAMO	11
12	1	GRAMPA DE RETENCION PARA CABLE PREENSAMBLADO	12
13	3	ABRAZADERAS PLASTICAS 193x5mm	13
14	-	CABLE PREENSAMBLADO	14

**GABINETE PARA EMPALMES CONCENTRADOS 2 PUERTAS  
DISPOSICION GENERAL**

ACTUALIZACION DS08/2019	CVS	02-22	REVISO	DIBUJO	O.C.C.	PLANO N°
REVISION GENERAL	MRM	10-03	APROBO	PROYECTO	R.G.C.	ECA-02-N
MODIFICADO	FIRMA	FECHA	FECHA	07-2000	ESCALA	
<b>CGE S.A.</b>						LAMINA 4 DE 4